komfovent

Verso CF 1700 U C5


Nominālā gaisa plūsma saskaņā ar ErP 2018, m^3/h	1620
Nominālā gaisa plūsma saskaņā ar ErP 2018, l/s	450
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	4,5/6,9
Sildītāja (HE) barošanas spriegums, V	3~400
Ūdens sildītāja (HW) barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	11,1
Maksimālā darba strāva HW, A	4,9
Barošanas kabelis E, mm^2	5×2,5
Barošanas kabelis W, mm^2	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektroenerģijas patēriņš pie maksimālās gaisa plūsmas, W	526
Skaņas jaudas līmenis, L_{WA}, dB(A)	52
Skaņas spiediena līmenis, L_{PA}, dB(A), (3 m)	41
Filtru izmēri B×H×L, mm	800×400×46
Pieplūdes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Nosūces filtra klase	ePM10 50 (M5)
Iekārtas izmēri B×H×L, mm	894×992×1798
Paneļa biezums, mm	45
Apkopes telpa, mm	800
Iekārtas svars, kg	243





Darbības līkne

Verso CF 1700 UH iekārta ar standarto aprīkojumu

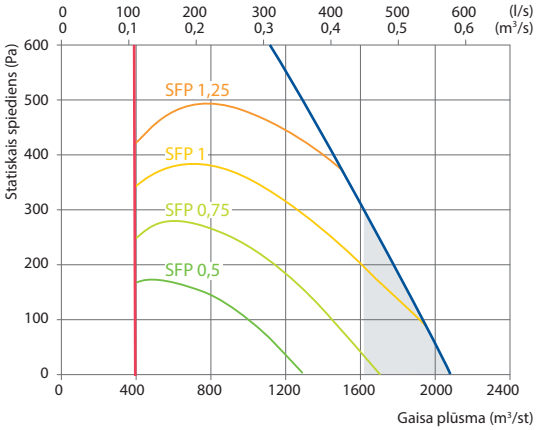

Neatbilst ErP2018 prasībām

Temperatūras efektivitāte

	Ziema					Vasara		
Āra temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc siltummaiņa, °C	15,2	16,1	16,6	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

Iekštelpās +22 °C, 20 % RH


Pārslēdzams ūdens / DX sildīšanas - dzesēšanas siltummainis (HCW/HCDX)

	Ziema	Vasara	Ziema	Vasara
Ūdens temperatūra ieplūdē/izplūdē, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensācijas/iztvaikošanas temperatūra, °C	–	–	45	45/5
Jauda, kW	3,7	10,3	3,7	11,0
Maksimālā jauda, kW	10,8	10,6	6,5	11,5
Spiediena kritums, kPa	1	66,9	–	–
Gaisa temperatūra ieplūdē/izplūdē, °C	15,2 / 22	30 / 18	15,2 / 22	30 / 18
Pieslēgums, ″ / mm		½	⅝ / 22	


Aksesuāri

Noslēgšanas aizbīdnis		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Trokšņu slāpētājs	ODA/ETA	AGS-315-100-900-M
	SUP/EHA	AGS-315-100-1200-M
PPU		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Ūdens dzesētājs		DCW-1,6-11
2 virzienu vārsts		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX dzesētājs		DCF-1,6-11
Dzesēšanas iekārta kanāla dzesētājam		MOU-36HFN8a+KA8142
Dzesēšanas iekārta integrētajam DX dzesētājam		MOU-55HFN8a+KA8142

Labās puses izpildījums (R1)

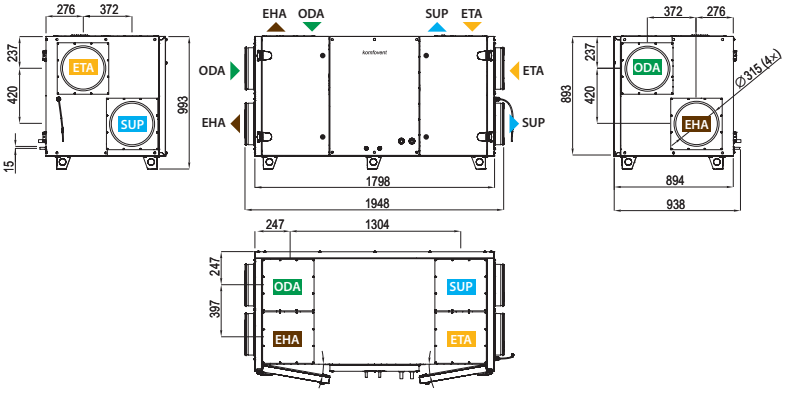

Kreisās puses izpildījums (L1)

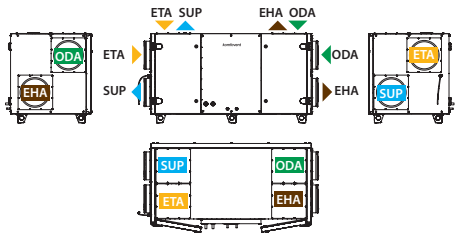

ODA – ārēja gaisa ieņemšana | SUP – pieplūdes gaisa padošana | ETA – nosūces gaiss no telpas | EHA – izmēšanas gaiss

Jaunākos datus var pārbaudīt izveles programmatūras jaunākajā versijā. UAB KOMFOVENT patur tiesības ieviest parametru un izmēru izmaiņas ventilācijas iekārtu uzlabošanas procesā.